Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

ДОГОВОР №32211127483

г. Учалы «__» _____ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия СИП», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Саитгареева Ильфира Ильдусовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Учалинские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Давлетгареева Фарита Фатиховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю линейную арматуру для провода и электротехническую продукцию (далее - Товар), указанный в Спецификации (Приложение №1 к Договору) в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар, проданный в кредит, не признается находящимся в залоге у Поставщика.

2. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями согласно графику поставки (Приложение №2 к Договору). Допускается по согласованию Сторон досрочная поставка Товара. При этом должен быть согласован новый срок оплаты Товара. В случае увеличения объема поставки товаров по соглашению сторон согласовывается также срок поставки и оплаты дополнительной партии.

2.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком за его счет и его силами.

2.3. Место доставки Товара: Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы, улица Энергетиков, 1.

2.4. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической документации на русском языке:

2.4.1. документы о сертификации товара: (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,), паспорта;

2.4.2. счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

2.4.3. товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

2.4.4. товарно-транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя);

2.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7.

2.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении (передаче) Покупателю (получателю) в соответствии с условиями Договора, и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Договора, Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения.

2.7. Приёмка поставленного Товара, осуществляется в ходе приема-передачи Товара Покупателю, в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

2.7.1. проверка на соответствие количества, объема, комплектности и номенклатуры, даты выпуска, качества поставленного Товара на соответствие его заявке на поставку Товаров, а также соответствия тары,

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

упаковки, маркировки требованиям стандартов и других правил;

2.7.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

2.7.3. проверка наличия необходимой сопроводительной документации.

2.8. Поставленный Товар проверяется полномочными представителями Сторон, либо в случае отсутствия полномочного представителя Поставщика Покупателем в одностороннем порядке, путем проведения выборочной (частичной) или полной проверки количества и качества продукции с распространением результатов проверки на всю партию.

2.9. В случае несоответствия фактического количества, комплектности, товарного вида, маркировки, тары или упаковки, ассортимента, качества Товара заказу и требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Договору), непредставлении информации о Товаре, Покупатель приостанавливает дальнейшую приёмку и обеспечивает сохранность Товара. Покупатель уведомляет об этом Поставщика и вызывает его представителя для составления двухстороннего акта о несоответствии поставленного Товара. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Покупателя по истечении 24-х часов с момента получения Поставщиком телефонного сообщения или сообщения по электронной почте от Покупателя, Покупатель продолжает приемку продукции самостоятельно либо отказывается от приемки Товара. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Покупателю.

2.10. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного и несоответствия техническому требованию товара несет Поставщик.

2.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю по товарной накладной.

2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Покупателем Товара.

2.13. Обязанность по поставке считается исполненной с момента юридической передачи Товара Покупателю (подписание Сторонами приемо-сдаточных документов).

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет 1 632 953 (один миллион шестьсот тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 11 копеек, в том числе НДС 20% 272 158 (двести семьдесят две тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 85 копеек (или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором

Цена единицы, количество, ассортимент Товара Поставщиком указывается в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.2. Цена товаров включает в себя стоимость товара с учетом всех расходов по упаковке, доставке до места поставки, стоимость тары (упаковки), маркировки, расходы по страхованию, таможенному оформлению, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи необходимые для исполнения обязательств по договору.

3.3. Цена за партию товара уплачивается после передачи Товара Покупателю, не позднее 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной и выставления Поставщиком счета.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. В случае изменения банковских реквизитов Поставщика он обязан сообщить об этом Покупателю в письменной форме в течение суток, в противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

3.6. Валютой для установления цены настоящего Договора и расчетов с Поставщиком является Российский рубль.

3.7. В случае начисления Покупателем Поставщику неустойки (пени, штрафы) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора; размер неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков, подлежащих взысканию; основания применения и порядок

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

расчета неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору и представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.8. В случае если при начислении Покупателем Поставщику неустойки (сумм пени, штрафов) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали указанный Акт взаимосверки обязательств Покупатель вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Покупателем неустойки (сумм пени, штрафов) и (или) требования о возмещении убытков.

3.9. Оплата по Договору может быть осуществлена Покупателем путём выплаты Поставщику за поставленный товар суммы, уменьшенной на сумму начисленных пеней, штрафов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков поставки Товара, а также срока устранения несоответствия Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 1/130 процента ключевой ставки Банка России от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты товаров Покупатель уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 процента ключевой ставки Банка России от неуплаченной суммы, но не более 30% от стоимости партии Товара.

4.3. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 6.7. Договора Покупатель вправе истребовать штраф в размере 10% от стоимости недопоставленной партии Товара.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу момента подписания и действует по 31 декабря 2022 года или до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2.В процессе исполнения договора Покупатель по согласованию с Поставщиком имеет право вносить изменения в договор в части количества, объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или срока исполнения договора.

6.3.При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.5. Договор досрочно расторгается по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

6.6. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам закупки, либо представил

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

недостоверные сведения о требованиях к участникам закупки или недостоверные сведения о стране происхождения товара, о потребительских свойствах товаров, которые позволили ему стать победителем соответствующей закупки, а так же по иным основаниям, предусмотренным Договором.

6.7. В случае нарушения сроков поставки товара более чем на 30 календарных дней Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке предварительно уведомив о своем решении Поставщика не менее чем за десять дней до дня расторжения. Уведомление должно быть направлено на почтовый адрес Поставщика заказным письмом с уведомлением или на адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 10 Договора. Одностороннее расторжение Договора не снимает обязательств по выплате неустоек.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

7.1. Срок гарантии Товаров устанавливается в соответствии с гарантией завода изготовителя.

7.2. Поставщик обязан бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Товара, ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Покупателя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

8.3. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в арбитражный суд Республики Башкортостан.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.2. В соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ сведения о Договоре подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

9.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

9.3.1. Приложение №1 — Спецификация;

9.3.2. Приложение №2 – График поставки.




10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик	Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия СИП»	Акционерное общество «Учалинские электрические сети»
Юридическиий адрес: 450105, РБ, г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 1, кор. 2, оф. 3-02	Юридическиий адрес: 453701, РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 1.
Почтовый адрес: 450053, г.Уфа, а/я №16	Почтовый адрес: 453701, РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 1.
КПП 027601001	КПП 027001001
ИНН 0278096601	ИНН 0270016033
Р/счет 40702810823000493215	Р/счет 40702810106000037763
Приволжский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород	Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк, БИК 048073601
БИК 042202847	К/.счет 30101810300000000601
К/.счет 30101810300000000847	тел.(факс): 8(34791) 6-09-61; (бухг: 6-17-51)
тел.(факс): 83472843466	E-mail: OAOUES@yandex.ru
E-mail: energosip@mail.ru	
Директор _____ И.И. Саитгареев	Директор _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Номер договора: 32211127483 Дата подписания: 21.03.2022	

Приложение №1 к договору
№32211127483 от _____


Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Эскиз, чертеж	Необходимые качественные, технические, функциональные, потребительские свойства и характеристики товара	Страна происхождения	Количество, единица измерения	Цена за единицу измерения, руб.	Итого, руб
1	Зажим ПС 1-1		Область применения - воздушные линии 0,4 кВ; 0,6 кВ; 10 Кв Минимальный диапазон применяемого диаметра провода (5,5-8,6) мм Размер А 28 мм Размер Н 36 мм Размер А1 46 мм	Полимер-Аппарат, Россия	510 шт	75,45	38 479,50
2	Зажим ПС 2-1		Область применения - воздушные линии 0,4 кВ; 0,6 кВ; 10 Кв Минимальный диапазон применяемого диаметра провода (9,1-12) мм Размер А 34 мм Размер Н 36 мм Размер А1 46 мм	Полимер-Аппарат, Россия	160 шт	87,45	13 992,00
3	Зажим ПА 2-2 А		Область применения - воздушные линии 0,4-0,6-10 кВ Размер А 30 мм Размер В 46 мм Размер d 12 мм Размер L 82 мм Минимальный диапазон диаметров проводов (9,6-11,4) мм Номинальное сечение проводов 70; 50/8,0; 70/11 Марка проводов А, АКП, АН, АНКП, АЖ, АЖКП, АС, АСКП, АСКС, АСК	Полимер-Аппарат, Россия	180 шт	67,73	12 191,40

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

4	Кронштейн СА 2000 М		Область применения - воздушные линии 0,4 кВ; Минимальная разрушающая нагрузка не менее 15 кН Изготовлен из алюминиевого сплава методом литья в кокиль. Крепление на опору с помощью крепежной ленты или с помощью двух болтов м14 или м16.	ППИ. Россия	780 шт	170,81	133 231,80
5	Клиновой анкерный зажим **РС 63 F27**		Область применения - воздушные линии 0,4 кВ Анкерный зажим применяется для выполнения абонентских ответвлений 2-мя или 4-мя проводами одинакового сечения. Количество и сечения проводов СИП: 2х6/4 х35 мм2. Минимальный диапазон диаметров проводов (9-17,5) мм Минимальная разрушающая нагрузка не менее 3,5 кН. Открытый корпус и саморегулирующиеся клинья должны быть изготовлены из термопластика и быть устойчивы к механическим и погодно-климатическим воздействиям. Скоба должна быть съемная с возможностью сжимаодной рукой.	Sicame. Россия	600 шт	73,94	44 364,00
6	Анкерный зажим РА 1500		Область применения - воздушные линии 0,4 кВ; Минимальная допустимая нагрузка не менее 15 кН Минимальный диапазон сечения нулевой жилы (50-70) мм Материал открытого корпуса и саморегулирующихся клиньев - термопластик, устойчивый механическим и погодно-климатическим воздействиям. Самоорегулирующие клинья выполнены с рельефом, надежно фиксирующим проводник не повреждая изоляцию. Крепление анкерного зажима к кронштейну выполнено из гибкого троса нержавеющей стали с седлом из изоляционного материала и двумя наконечниками, отпрессованными на концах.	ППИ. Россия	200 шт	476,74	95 348,00

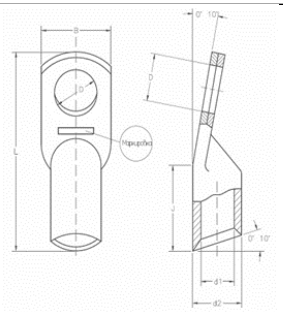
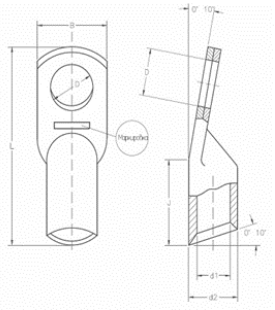
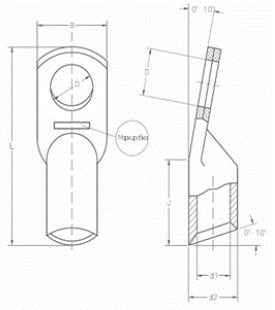
Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

			Диэлектрический корпус анкерного зажима имеет срывной элемент, предотвращающий повреждение провода при воздействии не него критических механических нагрузок.				
7	Монтажная лента ЛБН 19х0,7		Размер: 20х0,7мм Усилие на разрыв в диапазоне (700-950) Н/мм2 Лента изготовлена из нержавеющей стали. Кромки скруглены. Длина ленты на касете не менее 50 м.	Эпицентр, Россия	90 шт (касет)	2858,00	257 220,00
8	Скрепа Б-20		Область применения - воздушные линии 0,4 кВ Скрепа должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Ширина скрепы 20мм	Эпицентр, Россия	4200 шт	13,29	55 818,00
9	Стяжка нейлоновая КСС 9х920мм (ч)		Длина не менее 920 мм, но не более 1100 мм. Ширина не менее 9мм, но не более 10 мм. Минимальная разрушающая нагрузка не менее 510 Н Ремешок должен быть с двойным замком и устойчив к ультрафиолетовому излучению, к озону. Рабочая нагрузка не менее 800 Н Минимальный диапазон температуры монтажа: от -20°С до +30°С Цвет черный	Fortisflex, Китай	5500 шт	28,97	159 335,00
10	Зажим ответвительный прокалывающий ZP645		Применяются для выполнения электрических соединений между изолированными проводами магистрали (медный или алюминиевый) и изолированными проводами ответвления (медный или алюминиевый). Должен обеспечивать одновременное прокалывание изоляции магистрали и ответвительной линии. Должен иметь стальной соединительный болт, обработанный методом горячего оцинкования, полностью изолированный от токоведущих частей линии. Съемный изолирующий колпачок должен обеспечивать восстановление изоляции конца ответвительного	ППИ, Россия	3000 шт	118,81	356 430,00

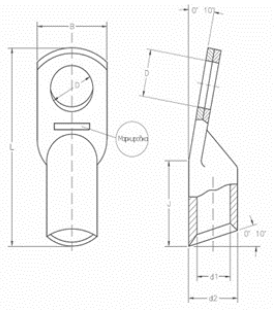

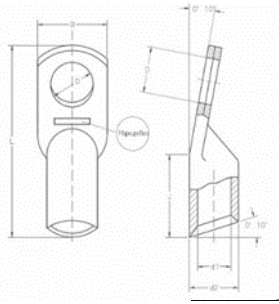
Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

			провода и выполнение ответвления вправо или влево. Необходимое усилие прокалывания изоляции должно обеспечиваться при любых температурах монтажа за счет применения срывной головки из композитного материала Минимальный диапазон сечения магистрали (16-95) мм2, Минимальный диапазон сечения ответвления 6-35мм2 Болт 1xM8 Размер головки болта 13 мм Момент силы срыва головки при нормальных условиях не менее 14 Нм Максимальная нагрузка тока не менее 200 А.				
11	Герметичный изолированный ответвительный прокалывающий зажим ZP 645 N		Прокалывающие зажимы должны быть предназначены для выполнения электрических соединений неизолированных алюминиевых проводов магистральной линии с изолированными алюминиевыми или медными проводами ответвлений. Должны иметь стальной соединительный болт, обработанный методом горячего оцинкования, полностью изолированный от токоведущих частей линии. Съемный изолирующий колпачок должен обеспечивать восстановление изоляции конца ответвительного провода и выполнение ответвления вправо или влево. Необходимое усилие прокалывания изоляции должно обеспечиваться при любых температурах монтажа за счет применения срывной головки из композитного материала.. Минимальный диапазон сечения магистрали (6-54) мм2, Минимальный диапазон сечения ответвления (4-35) мм2. Болт 1xM8 Размер головки болта 13 мм Момент силы срыва головки при нормальных условиях не менее 14 Нм Контактная часть зажимов должна быть заполнена антикоррозионной контактной смазкой.	ППИ, Россия	1100 шт	127,41	140 151,00

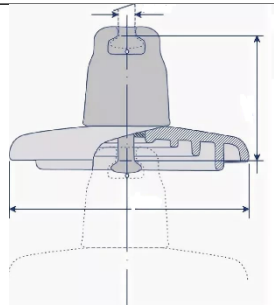
Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

			Зажим должен иметь два съемных изолирующих колпачка встроенные в корпус прокалывающего зажима.				
12	Наконечник ТА 16-8-5,4		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Материал: алюминий АД1М Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 16 мм2 Соответствие ГОСТ 9581-80	КВТ, Россия	100 шт	17,86	1 786,00
13	Наконечник ТА 25-8-7		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Материал: алюминий АД1М Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 25 мм2 Соответствие ГОСТ 9581-80	КВТ, Россия	100 шт	22,00	2 200,00
14	Наконечник ТА 35-10-8		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Материал: алюминий АД1М Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 35 мм2 Соответствие ГОСТ 9581-80	КВТ, Россия	100 шт	29,90	2 990,00



Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

15	Наконечник ТА 50-10-9		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Материал: алюминий АД1М Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 50 мм2 Соответствие ГОСТ 9581-80 Диаметр внутренний, 9 мм	КВТ, Россия	100 шт	37,83	3 783,00
16	Наконечник ТА 70-10-11		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Материал: алюминий АД1М Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 70 мм2 Соответствие ГОСТ 9581-80	КВТ, Россия	50 шт	68,41	3 420,50
17	Наконечник ТА 120-12-14		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Материал: алюминий АД1М Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 120 мм2 Соответствие ГОСТ 9581-80	КВТ, Россия	30 шт	53,52	1 605,60
18	Наконечник НША 16-14		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Тип: штифтовой Материал: алюминий АД1М Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 16 мм2	EKF, Китай	1250 шт	28,72	35 900,00

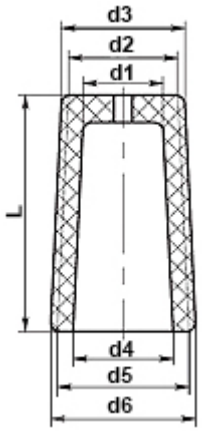
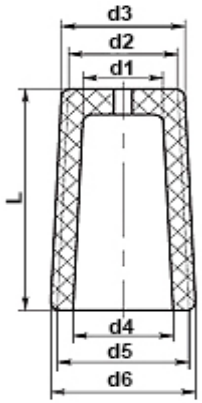
Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Номер договора: 32211127483 Дата подписания: 21.03.2022	

19	Наконечник НШП 16-13		Должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами. Тип: штифтовой Материал: медь луженая Способ монтажа: опрессовка Сечение жилы: 16 мм2 Длина наконечника: не более 27 мм Длина штифта: не более 13 мм	КВТ, Россия	1000 шт	37,17	37 170,00
20	Наконечник НШВИ 6-12		представляет собой кабельный трубчатый наконечник для медных проводников. Материал трубки: медь луженая Материал изолирующей манжеты: полиамид Сечение жилы: 6 мм2 Длина наконечника: не более 22 мм	КВТ, Россия	5000 шт	2,76	13 800,00
21	Шина «0» N (6х9мм) 6 отверстий, латунь, синий изолятор на DIN- рейку		Исполнение – на DIN-изоляторе Количество отверстий – 6 шт Сечений отверстий – 2х16мм2+4х6мм2	EKF, Китай	300 шт	118,46	35 538,00
22	Изолятор ПС-70 Е		Область применения - воздушные линии 6, 10 кВ Стеклянный линейный подвесной. Изолятор предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения 6-500 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка не менее 70 кН Диаметр тарелки (D), 255 мм Строительная высота Н, 127/146 мм Длина пути утечки не менее 303 мм Выдерживаемое напряжение импульс 100 частотой 50 гц под дождем не менее 40 кВ по уровню радио-помех не менее 25 кВ	ЮАИЗ, Россия	90 шт	742,41	66 816,90

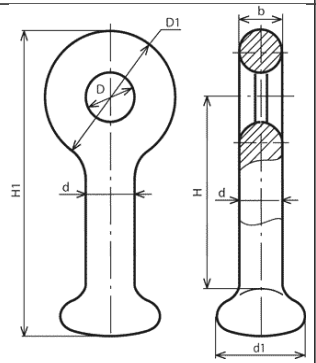
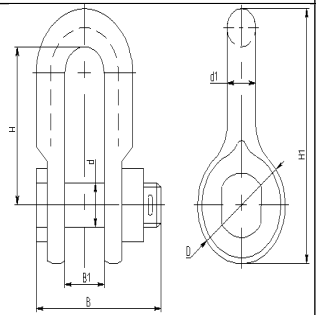
Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

23	Изолятор ШФ-10 Г		Используются для крепления и изоляции проводов на воздушных линиях электропередач номинальным напряжением в 6, 10 кВ Номинальное напряжение, 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка 12,5 кН Длина пути утечки не менее 256 мм Выдерживаемое напряжение частотой 50 гц: - в сухом состоянии не менее 65 кВ - под дождем не менее 42 кВ Масса не более 2 кг	ЮАИЗ, Россия	350 шт	225,80	79 030,00
24	Изолятор ШФ-20 Г		Используются для крепления и изоляции проводов на воздушных линиях электропередач номинальным напряжением в 6, 10 и 20 кВ Номинальное напряжение 20 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка 13 кН Длина пути утечки не менее 400 мм Выдерживаемое напряжение частотой 50 гц: в сухом состоянии не менее 85 кВ под дождем не менее 65 кВ Масса не более 3,6 кг	ЮАИЗ, Россия	60 шт	327,60	19 656,00
25	Изолятор ТФ-20		Изолятор ТФ-20 штыревой низковольтный фарфоровый. Воздушные линии 0,4 кВ Он используются для крепления и изоляции проводов на воздушных линиях электропередач номинальным напряжением до 1000 вольт, и устанавливается на траверсы серии ТН, например, ТН-1, ТН-2, ТН-3, ТН-4, ТН-5 посредством колпачков К-5 (КП-18), а также на крюки КН-18. Электрическое сопротивление изоляции 5х104 Мом Разрушающее усилие на изгиб не более 8 кН	ЮАИЗ, Россия	120 шт	54,60	6 552,00

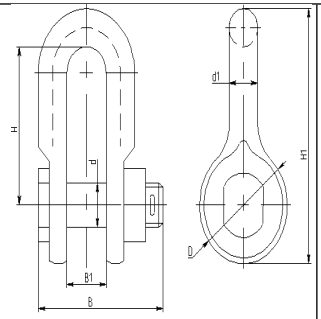
Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Номер договора: 32211127483 Дата подписания: 21.03.2022	

			Диаметр крюка или штыря крепления изолятора 18 мм Масса не более 0,5 кг				
26	Колпачок К-7		Должен применяться для крепления штырьевых изоляторов воздушных линий электропередач 6-10кВ типа ШФ-10Г, ШФ-20Г, ШС-10Д на стандартные металлоконструкции и крюки диаметром 22 мм. На наружной поверхности колпачков должна быть резьба для соединения со штыревыми изоляторами. Поверхность колпачков изготовлена с резьбой для надёжной и быстрой фиксации изолятора, что увеличивает надёжность данного крепёжного соединения. Колпачки должны быть изготовлены из полиэтилена и обеспечивать продолжительный режим эксплуатации при температурах от -60 до +45. d1, 21 мм d2, 27,5 мм d3, 31,5 мм d4, 23,9 мм d5, 32,9 мм d6, 35,9 мм L, 43 мм	Пластдеталь, Россия	360 шт	6,71	2 415,60
27	Колпачок К-5		Должны использоваться для крепления низковольтных изоляторов ТФ-20 на крюки и траверсы низковольтных воздушных линий электропередач напряжением до 380 вольт и должны быть предназначены для установки на крюки и штыри диаметром 18 мм Воздушные линии 0,4 кВ Поверхность колпачков изготовлена с резьбой для надёжной и быстрой фиксации изолятора, что увеличивает надёжность данного крепёжного соединения. Колпачки должны быть изготовлены из полиэтилена и обеспечивать продолжительный режим эксплуатации при температурах от -60 до +45.	НП, Россия	160 шт	2,15	344,00

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

			d1, 15 мм d2, 18,5 мм d3, 22 мм d4, 16,9 мм d5, 22 мм d6, 28 мм L, 35 мм				
28	Серьга СРС 7-16		Серьга СРС 7-16 используется для сборки изоляторных гирлянд, закрепления их на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ) Воздушные линии 6, 10 кВ Марка СРС 7-16 Размер D 23 мм Размер D1 55 мм Размер H 65 мм Размер H1 106 мм Разрушающая нагрузка не менее 70 кН	Полимер-Аппарат, Россия	60 шт	87,36	5 241,60
29	Скоба СК 7-1		Скоба используется для сборки изоляторных гирлянд, закрепления их на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ). Концептуально изделие состоит из U-образного тела и двух проушин, в которые вставляется замыкающий палец-болт Воздушные линии 6, 10 кВ Размер B1, 17 мм Размер B, 66 мм Размер D, 42 мм Размер H, 50 мм Размер H1, не менее 84 мм, но не более 87 мм Разрушающая нагрузка не менее 70 кН	ДМ Телеком, Россия	59 шт	135,72	8 007,48

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	**Данные сертификата**	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		**Документ подписан электронной подписью**	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Номер договора: 32211127483 Дата подписания: 21.03.2022	

30	Скоба СК 7-1		Скоба используется для сборки изоляторных гирлянд, закрепления их на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ). Концептуально изделие состоит из U-образного тела и двух проушин, в которые вставляется замыкающий палец-болт Воздушные линии 6, 10 кВ Размер B1, 17 мм Размер B, 66 мм Размер D, 42 мм Размер H, 50 мм Размер H1, не менее 84 мм, но не более 87 мм Разрушающая нагрузка не менее 70 кН	ДМ Телеком, Россия	1 шт	135,73	135,73
Итого							1 632 953,11

Директор _____ И.И. Саитгареев

Директор _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	

Приложение №2 к Договору
№32211127483 от _____

График поставки.

№	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Сроки и объемы поставки, шт.		
				20.03.2022 – 30.03.2022	10.05.2022 – 20.05.2022	01.07.2022 – 10.07.2022
1	Зажим ПС 1-1	шт	510,0	200	200	110
2	Зажим ПС 2-1	шт	160,0	100	60	0
3	Зажим ПА 2-2 А	шт	180,0	0	60	120
4	Кронштейн для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания	шт	780,0	200	380	200
5	Клиновой анкерный зажим для абонентских ответвлений	шт	600,0	0	100	500
6	Анкерный зажим для крепления СИП с нулевым несущим тросом	шт	200,0	100	100	0
7	Лента монтажная для крепления кронштейнов на опоре	шт	90,0	30	30	30
8	Скрепа для фиксации монтажной ленты из нержавеющей стали	шт	4 200,0	1400	1400	1400
9	Стяжка КСС 9х920	шт	5 500,0	1500	2000	2000
10	Герметичный изолированный ответвительный прокалывающий зажим для ответвления TTD 151	шт	3 000,0	1000	1000	1000
11	Герметичный изолированный ответвительный прокалывающий зажим NTD 101	шт	1 100,0	300	500	300
12	Наконечник ТА-16	шт	100,0	100	0	0
13	Наконечник ТА 25-8-7	шт	100,0	100	0	0
14	Наконечник ТА 35-10-8	шт	100,0	100	0	0
15	Наконечник ТА 50-10-9	шт	100,0	100	0	0
16	Наконечник ТА 70-10-11	шт	50,0	50	0	0
17	Наконечник ТА 120-12-14	шт	30,0	30	0	0
18	Наконечник НША 16	шт	1 250,0	250	1000	0
19	Наконечник НШП 16	шт	1 000,0	1000	0	0
20	Наконечник НШВИ 6	шт	5 000,0	5000	0	0
21	Шина нулевая изолированная ШНИ-6х9-6-Д-С	шт	300,0	150	150	0
22	Изолятор ПС-70 Е	шт	90,0	30	60	0
23	Изолятор ШФ-10 Г	шт	350,0	150	200	0
24	Изолятор ШФ-20 Г	шт	60,0	60	0	0
25	Изолятор ТФ-20	шт	120,0	120	0	0
26	Колпачок К-7	шт	360,0	360	0	0
27	Колпачок К-5	шт	160,0	160	0	0
28	Серьга СРС 7-16	шт	60,0	60	0	0
29	Скоба СК 7-1А	шт	60,0	60	0	0

Директор _____ И.И. Саитгареев

Директор _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Саитгареев Ильфир Ильдусович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГИЯ СИП" (ИНН 0278096601, КПП 027601001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	**Данные сертификата**	Серийный номер: 036A2257000BAE70B54934399F982A0F1E Удостоверяющий центр: Общество с ограниченной ответственностью Сертум-Про Срок действия: 27.12.2021 08:12 (МСК) - 27.03.2023 08:16 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		**Документ подписан электронной подписью**	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127483	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 21.03.2022	